


ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

ЯНВАРЬ 2012 Г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	15.01.2012 г.	с 13-40 до 15-00	Ф. 121 - 16	Замена изолятора на опоре № 4
2	24.01.2012 г.	С 18-00 до 19-40	Ф.73-17	перехлест проводов от порывов ветра на ВЛ-6 кВ.

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

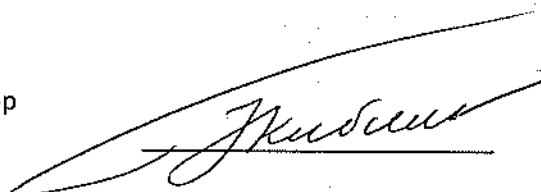


Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

ФЕВРАЛЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	18.02.2012 г.	с 16-00 до 17-25	ТП-6 завод «Стройконструкция»	Попадание постороннего предмета на токоведущие части РУ-10 кВ ТП-6

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

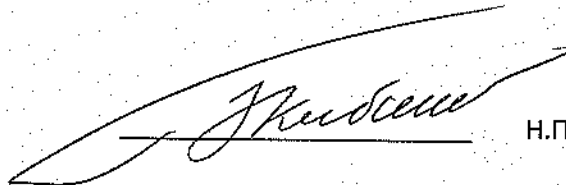


Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

МАРТ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	07.03.2012 г.	с 09-40 до 10-00	Ячейка № 15 п/с 68	Перехлест проводов по ВЛ-6 кВ
2	24.03.2013 г.	С 6-40 до 8-00	КРУН -6кВ ф. 39-15	Перехлест проводов по ВЛ-6 кВ

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

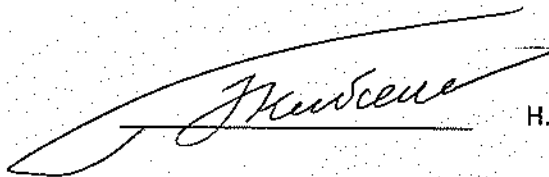


Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

АПРЕЛЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	17.04.2012 г.	с 09-10 до 11-00	Яч. № 18 п/с 121	Замена изолятора на ячейке
2	28.04.2012 г.	С 15-00 до 19-00	Ф. № 33 п/с «Привокзальная»	Восстановление опоры поврежденной автомобилем

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

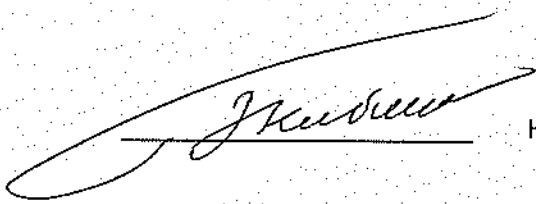


Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

МАЙ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	Отключения не производились			
2				

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

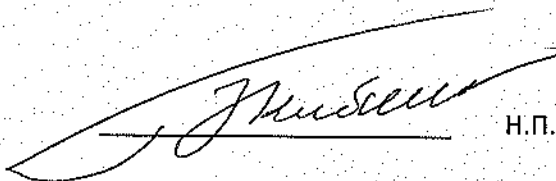

Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

ИЮНЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	Отключения не производились			
2				

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»



Н.П. Кябишев


ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

ИЮЛЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	04.06.2012 г.	с 11-40 до 13-20	Ф. № 16 п/с 121	Перехлест проводов по ВЛ-6 кВ
2	21.06.2012 г.	С 8-40 до 11-00	Ф. 73-17 п/с 121	Попадание постороннего предмета на токоведущие части РУ-6 кВ КТПН «Сторожил»

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

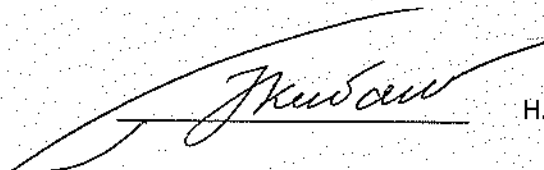

Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

АВГУСТ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	Отключения не производились			
2				

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»



Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

СЕНТЯБРЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	15.09.2012 г.	с 15-00 до 17-00	Ф. 73-17 п/с 121	Перехлест проводов по ВЛ-6 кВ

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»



Н.П. Кябишев

ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

ОКТАБРЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	Отключения не производились			
2				

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»



Н.П. Кябишев


ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

НОЯБРЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	16.11.2012 г.	с 09-00 до 09-30	Ф. № 14 п/с 121	Замена изолятора на ячейке

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

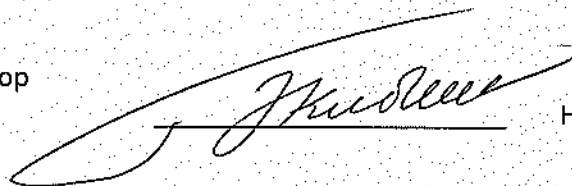

Н.П. Кябишев


ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЭЛЕК»

ДЕКАБРЬ 2012 г.

п/№	Число	Время	Объект	Вид работ
1	11.12.2012 г.	с 18-00 до 19-00	Ф. № 36-17	Замена изолятора на опоре ВЛ-6 кВ

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕК»

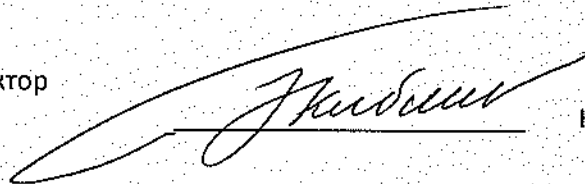

Н.П. Кябишев